



210021020170

# 检 验 报 告

认 证 委 托 人: 四川久远智能消防设备有限责任公司

产 品 型 号 名 称: JF-B312 型消火栓按钮

检 验 类 别: 型式试验

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心



应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检验报告**

No: Dz2021202485

共 12 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	JF-B312
认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司	检验类别	型式试验
生产者	四川久远智能消防设备有限责任公司	生产日期	2021 年 8 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021 年 9 月 9 日
样品数量	13 个	检验日期	自 2021 年 9 月 9 日 至 2021 年 11 月 16 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15: 2019 《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。  以下空白。		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		



签发日期：2021 年 11 月 16 日

批准：

*(Handwritten signature)*

审核：

*(Handwritten signature)*

编制：

*(Handwritten signature)*

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2021202485

共 12 页 第 2 页

认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司		
通信地址	四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号		
联系电话	0816-3969216	传 真	0816-4683297

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2021202485

共 12 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消火栓按钮
- 2) 型号: JF-B312
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数: 工作电压: DC24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 90mm×90mm×54mm;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成;
- 5) 启动零件为可重复使用型, 启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 6) 具有一个启动确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 启动状态时红色常亮; 具有一个回答确认灯, 正常监视状态时不点亮, 回答状态时绿色常亮;
- 7) 与以下产品配接工作:  
四川久远智能消防设备有限责任公司生产的 JB-QB-JF999XL 型、JB-TB-JF999 型、JB-TG-JF999-D 型、JB-TG-JF999-B 型、JB-TG-JF999 型、JB-TT-JF999 型、JB-TT-JF999-D 型、JB-TT-JF999-B 型、JB-TB-JF999-H 型消防联动控制器。

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2021202485

共 12 页 第 4 页

三、产品关键件描述：

1) 触点

型号：PB-22E071-211

生产者：惠州同发宝微控科技有限公司

2) 启动零件

生产者：乐清市柏宜电气有限公司

3) 主芯片（CPU）

型号：SW6016

生产者：格睿通智能科技（深圳）有限公司

一致性检查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检验报告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司  
 产品型号：JF-B312

No: Dz2021202485  
 共 12 页 第 5 页

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合格	/
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合格	配接 JB-QB-JF999XL 型 消防联动控制器
3	测试手段检查	5.12.2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合格	/
7	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合格	/
10	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5.25	满足标准要求。	合格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合格	/
13	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合格	/
14	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合格	/

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告  
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司  
产品型号：JF-B312

No: Dz2021202485  
共12页 第6页

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
15	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合格	/
16	交变湿热（运行） 试验	5.32	满足标准要求。	合格	/
17	SO <sub>2</sub> 腐蚀（耐久） 试验	5.33	满足标准要求。	合格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检验报告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司  
 产品型号：JF-B312

No: Dz2021202485  
 共 12 页 第 7 页

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合格	配接 JB-TB-JF999 型消 防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TG-JF999-D 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TG-JF999-B 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TG-JF999 型消 防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TT-JF999 型消 防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TT-JF999-D 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TT-JF999-B 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TB-JF999-H 型 消防联动控制器
以下空白。					



应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检验报告

No: Dz2021202485


共 12 页 第 8 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：3 米法半电波暗室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

- 3) 受试设备连接图

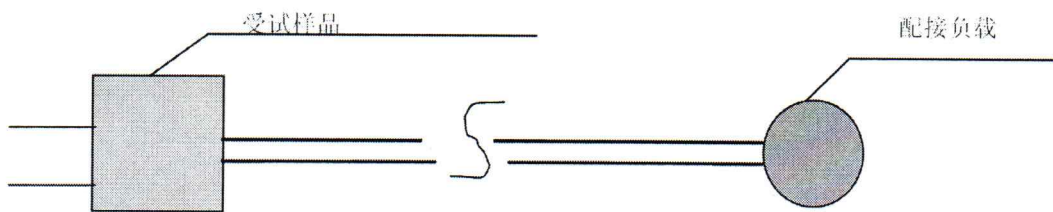

- 4) 试验布置示意图

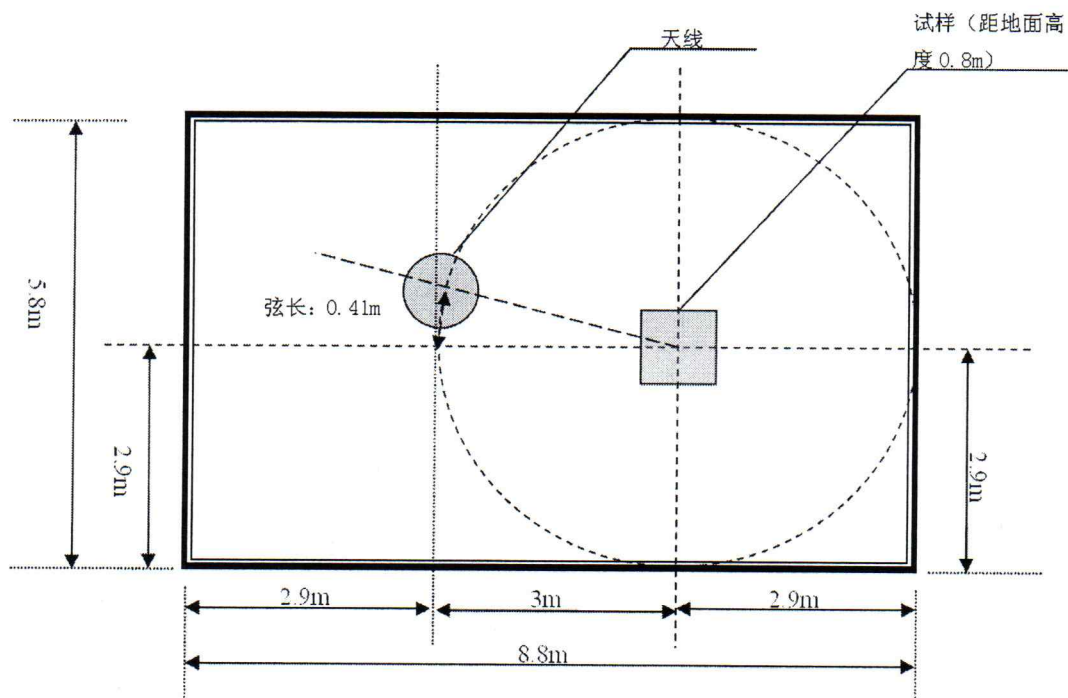

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检验报告

No: Dz2021202485


共 12 页 第 9 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：电磁屏蔽室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ 801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

- 3) 受试设备连接图

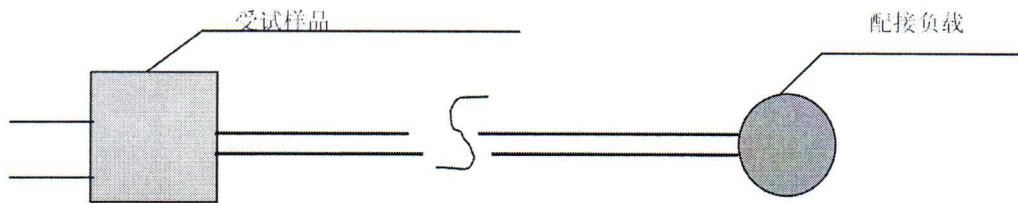

- 4) 试验布置示意图

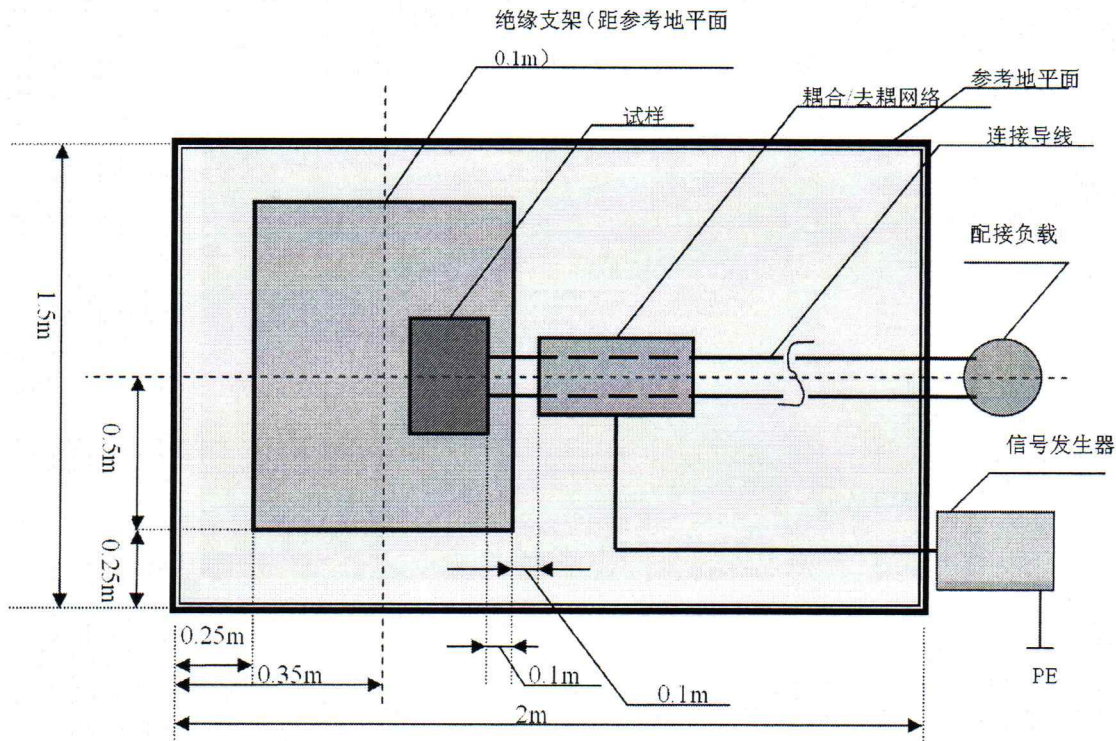

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检验报告

No: Dz2021202485


共 12 页 第 10 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图

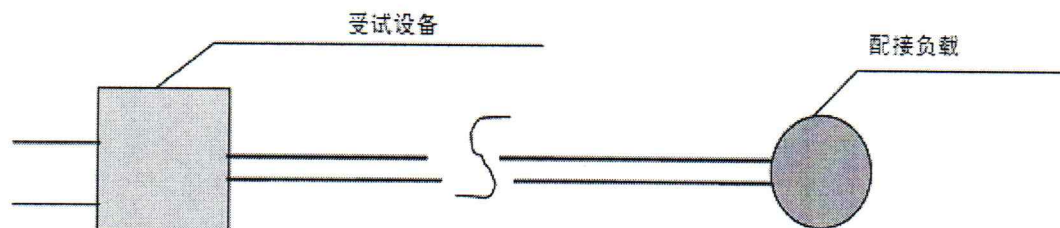

- 4) 试验布置示意图

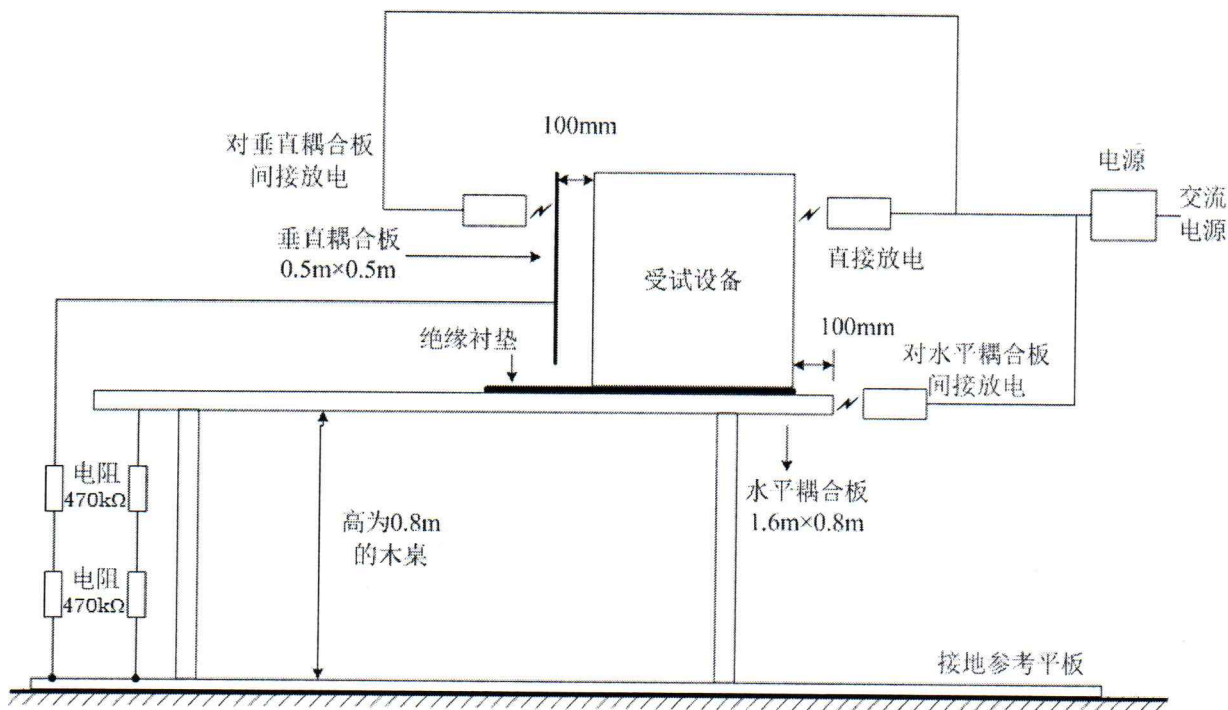

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2021202485


共 12 页 第 11 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

- 3) 受试设备连接图:

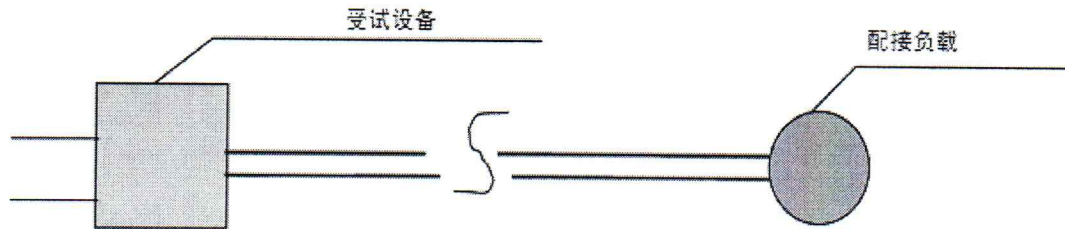

- 4) 试验布置示意图:

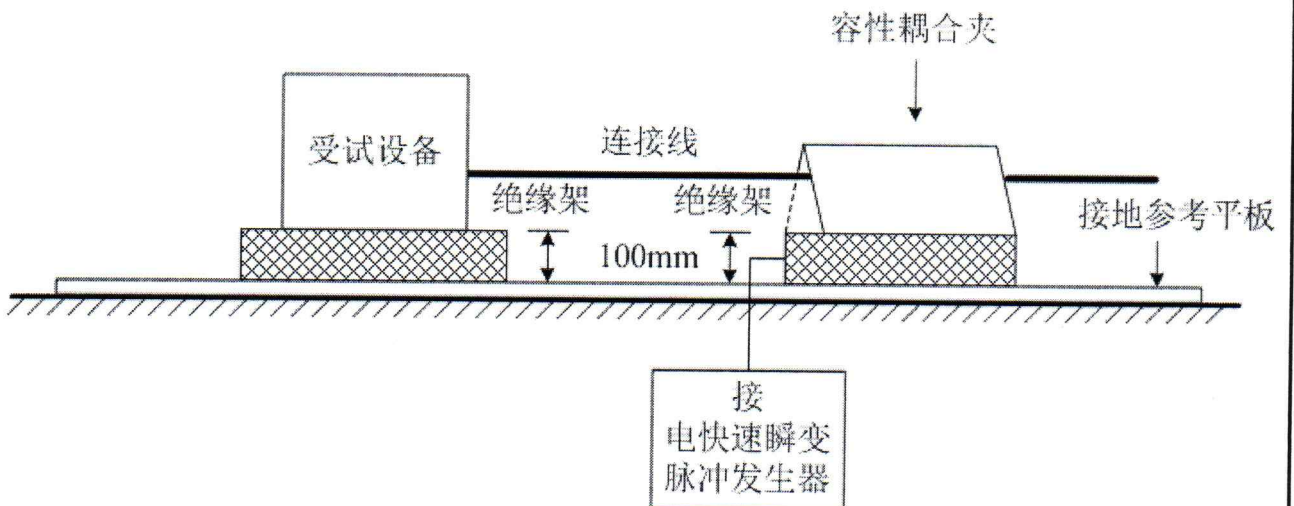

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检验报告

No: Dz2021202485


共 12 页 第 12 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

- 3) 受试设备连接图

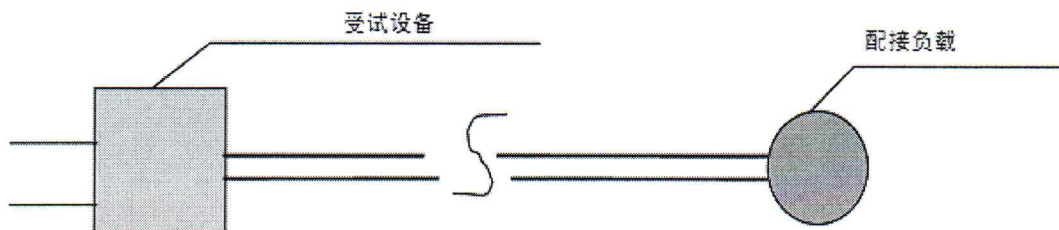

- 4) 试验布置示意图

