



No: FD1400219-2024



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检验检测报告

TEST REPORT

认证委托人: 四川久远智能消防设备有限责任公司

产品型号名称: JT-JF-JX311/家用可燃气体探测器

检验检测类别: 型式试验



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心(山东)

National Inspection and Testing Center for Fire and Flame-retardant Product (Shandong)

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告

共12页 第1页

产品名称	家用可燃气体探测器	规格型号	JT-JF-JX311
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司	检验检测类别	型式试验
生产者	四川久远智能消防设备有限责任公司	生产日期	2024-01
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	12只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2024-03-13
检验检测依据	GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体探测报警产品》		
检验检测项目	全部适用项目		
检验检测结论	经按GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》、 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体探测报警产品》检验，合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2024-06-06		
备注	1、本报告含封面及封二，“/”表示无内容，“—”表示不适用该样品。		

批准： 聂来聪 审核： 刘建志 主检： 刘次次

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共12页 第2页

认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司		
通信地址	四川省绵阳安州工业园区创业路4号		
联系电话	0816-3969216	传真	0816-4683297
产品照片			
			

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共12页 第3页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：家用可燃气体探测器
- 2) 型号：JT-JF-JX311
- 3) 执行标准号：GB 15322.2-2019
- 4) 生产者：四川久远智能消防设备有限责任公司
- 5) 生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
- 7) 供电方式：DC24V
- 8) 试验气体种类：甲烷
- 9) 量程：0%LEL~100%LEL
- 10) 报警设定值：10%LEL
- 11) 防爆标志：无
- 12) 警告用语：有
- 13) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外壳材质：塑料
- 2) 输出接点数量：1组
- 3) 与以下产品配接工作：
四川久远智能消防设备有限责任公司生产的 JB-QB-JF2000 型、JB-QB-JF2000X 型、JB-QB-JF3000 型可燃气体报警控制器

三、产品关键件描述：

传感器
型号：JC1101
生产者：四川久远智能消防设备有限责任公司

一致性检查结论：符合

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

产品型号：JT-JF-JX311

共12页 第4页

序号	检验检测项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验检测结果	结论	备注
1	外观检查	4.1.3	满足标准要求。	合格	/
2	基本性能试验	4.2	满足标准要求。	合格	配接 JB-QB-JF200 0型可燃气体 报警控制器
3	报警动作值试验	4.3	试验气体：甲烷 报警设定值：10%LEL 报警动作值（%LEL）： 1#8.8 2#8.2 3#8.6 4#9.0 5#8.4 6#9.8 7#8.0 8#9.0 9#8.6 10#9.0 11#9.4 12#8.4	合格	/
4	量程指示偏差试验	4.4	—	—	/
5	响应时间试验	4.5	响应时间（s）： 3#10 4#11	合格	/
6	方位试验	4.6	1#报警动作值（%LEL）： 8.4 8.4 8.6 8.6 9.0 9.0 8.8 8.6	合格	/
7	报警重复性试验	4.7	2#报警动作值（%LEL）： 8.4 8.6 8.6 8.8 9.0 9.0	合格	/
8	预热期间报警试验	4.8	4#报警时间：0min39s	合格	/
9	防爆性能试验	4.9	满足标准要求。	合格	/
10	电压波动试验	4.10	3#报警动作值（%LEL）： 9.0（85%Ue） 9.0（115%Ue）	合格	/
11	电池容量试验	4.11	—	—	/
12	绝缘电阻试验	4.12	11# 大于 1000MΩ	合格	/
13	电气强度试验	4.13	11# 功能正常。	合格	/
14	静电放电抗扰度试验	4.14	9#报警动作值（%LEL）：9.2	合格	/

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

产品型号：JT-JF-JX311

共12页 第5页

序号	检验检测项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验检测结果	结 论	备 注
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.15	10#报警动作值（%LEL）： 9.0	合格	/
16	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.16	9#报警动作值（%LEL）： 9.4	合格	/
17	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.17	9#报警动作值（%LEL）： 9.4	合格	/
18	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.18	10#报警动作值（%LEL）： 9.8	合格	/
19	高温（运行）试验	4.19	1#报警动作值（%LEL）： 6.4	合格	/
20	低温（运行）试验	4.20	2#报警动作值（%LEL）： 9.8	合格	/
21	恒定湿热（运行）试验	4.21	3#报警动作值（%LEL）： 7.6	合格	/
22	振动（正弦）（运行）试验	4.22	11#报警动作值（%LEL）： 10.6	合格	/
23	振动（正弦）（耐久）试验	4.23	11#报警动作值（%LEL）： 11.4	合格	/
24	跌落试验	4.24	11#报警动作值（%LEL）： 9.0	合格	/
25	抗气体干扰性能试验	4.25	11#报警动作值（%LEL）： （干扰气体 乙酸 乙醇） 9.4 9.4	合格	/
26	抗中毒性能试验	4.26	7#报警动作值（%LEL）： 8.8	合格	/
27	低浓度运行试验	4.27	12#报警动作值（%LEL）： 8.0	合格	/
28	长期稳定性试验	4.28	报警动作值（%LEL）： 5# 8.0 6# 9.0	合格	/
29	一氧化碳低浓度响应性能试验	4.29	—	—	/

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

产品型号：JT-JF-JX311

共12页 第6页

序号	检验检测项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验检测结果	结 论	备 注
1	报警动作值试验	4.3	试验气体：甲烷 报警设定值：10%LEL 报警动作值（%LEL）： 1#9.0 2#8.2 3#8.8 4#8.4 5#8.8 6#9.4 7#8.0 8#8.6 9#8.2 10#9.0 11#9.0 12#8.8	合格	配接 JB-QB-JF20 00X 型可燃 气体报警控 制器
以下空白					

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JT-JF-JX311

共12页 第7页

序号	检验检测项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验检测结果	结 论	备 注
1	报警动作值试验	4.3	试验气体：甲烷 报警设定值：10%LEL 报警动作值（%LEL）： 1#8.4 2#8.0 3#8.4 4#8.6 5#9.0 6#9.0 7#7.8 8#8.6 9#8.4 10#8.8 11#8.8 12#8.6	合格	配接 JB-QB-JF30 00型可燃气 体报警控制 器
以下空白					

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）


共12页 第9页

射频电磁场辐射抗扰度试验


- 1) 测试场地： 试验室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	设备编号
信号发生器	SMB100A	E4364.1
功率放大器	BBA100-B1000C800	E4364.8
高增益对数周期天线	HL046E	E3963.6
10米法电波暗室及屏蔽室	SAC-10m	E4370

- 3) 受试设备连接图

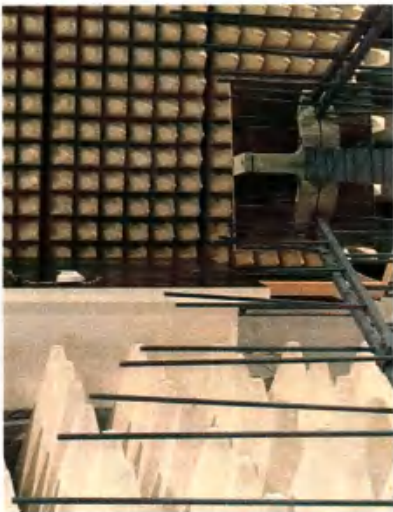

- 4) 试验布置示意图

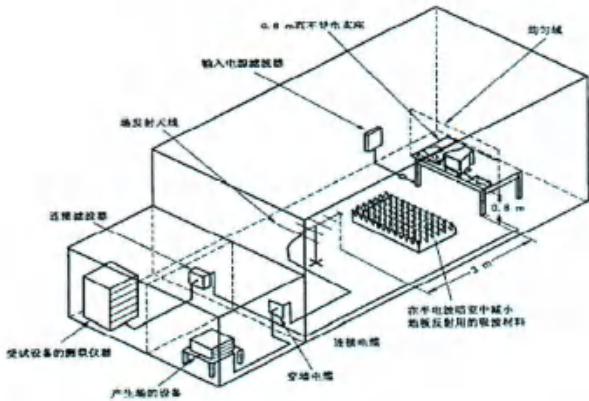

- | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 |
|---------------|------------|---------|
| 综合模拟器 | UCS500M4 | E3058.2 |
| 三相网络 | CNI 503 A2 | E3058.4 |
| 10 米法电波暗室及屏蔽室 | SAC-10m | E4370 |

-

-
- 说明:
- (A) 电源线路耦合位置;
- (B) 信号线路耦合位置;

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

浪涌（冲击）抗扰度试验

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	设备编号
综合模拟器	UCS500M4	E3058.2
三相网络	CNI 503 A2	E3058.4
10 米法电波暗室及屏蔽室	SAC-10m	E4370

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图

